


～ 乳頭口は意外と汚い？ ～
乳房炎治療の前のアル綿でのふき取り

乳房炎の治療を始める前に基本的なことについてもう一度確認しておきましょう。ミルカーで搾乳後、乳房炎治療のために軟膏を注入されると思いますがアルコール綿（アル綿）でしっかり消毒してから注入されていますでしょうか？

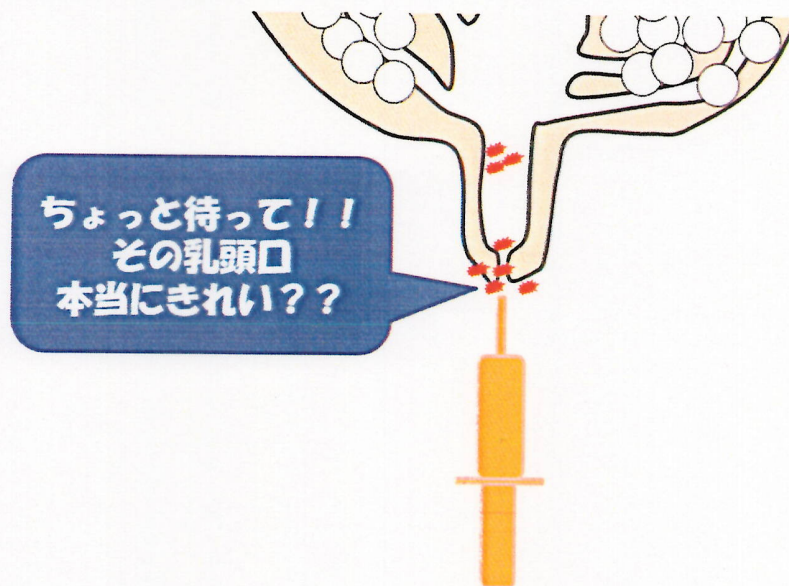


● プレディッピングとタオルによる乳頭清拭では消毒不十分かも？

写真のようにミルカー装着前に乳頭清拭し、ミルカー離脱後の乳頭口をアル綿で拭いたところ右下の写真のように乳頭口のふき取りが不十分で汚れていることがしばしば見受けられます。これをミルカー離脱後にそのまま乳房炎軟膏を注入すると抗生剤と併せて、もしかしたら乳房炎の原因になる細菌も一緒に注入してしまっているかもしれません。




下の写真はプレディッピングして乳頭清拭後、乳頭口の細菌培養をした時の培地。
小さなブツブツはすべて細菌！

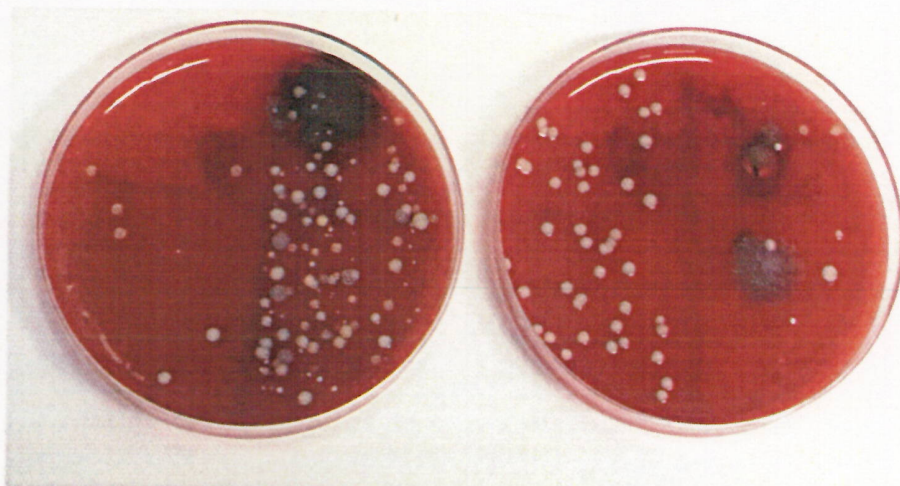

- **ポストディッピングもしっかり乳頭全体に行き渡るようにディッピングする**

スプレータイプのディッピングを使用していると見えている側はしっかりディッピングがついてますが、裏に回るとついてないことは非常に多いです。スプレータイプは使用を止めるか、しつこくスプレーするようにしましょう。

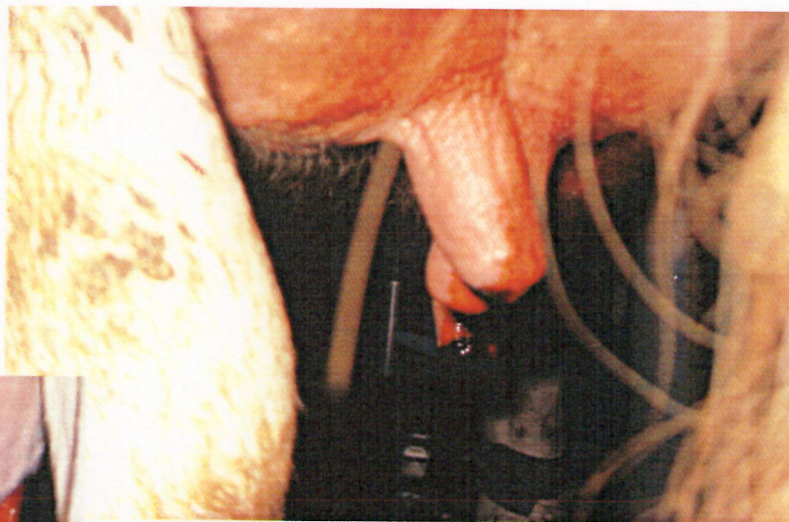

ケチケチせずしっかり
ディップ！！

乳房炎を治療する前に人為的な乳房炎誘発はなくしましょう！